


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-325SE0.75

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 × 40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		0.75 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	TFFA703BW-75		0.75 kW	50 Hz	200 V	3.4 A	2 極	2785 min ⁻¹

Item 計 測 項 目	1	2	3	4	5	
Revolution 回 転 速 度 min ⁻¹	2884	2861	2840	2827	2829	
Capacity 吐 出 し 量 m ³ /min	0	0.03	0.06	0.1	0.13	
Total head 全 揚 程 m	40.8	38	32	22.3	12.8	
Water H.P. 理論動力 kW	0	0.186	0.313	0.363	0.271	
Motor 電動機	Voltage 電 圧 V	200	200	200	200	
	Current 電 流 A	2.61	2.92	3.20	3.38	
	Input 入 力 kW	0.7	0.82	0.94	1.01	
	Efficiency 効 率 %	82.6	82.6	82	81.5	
Shaft power 軸 動 力 kW	0.578	0.677	0.771	0.823	0.809	
Pump efficiency ポンプ効率 %	0	27.4	40.6	44.2	33.5	

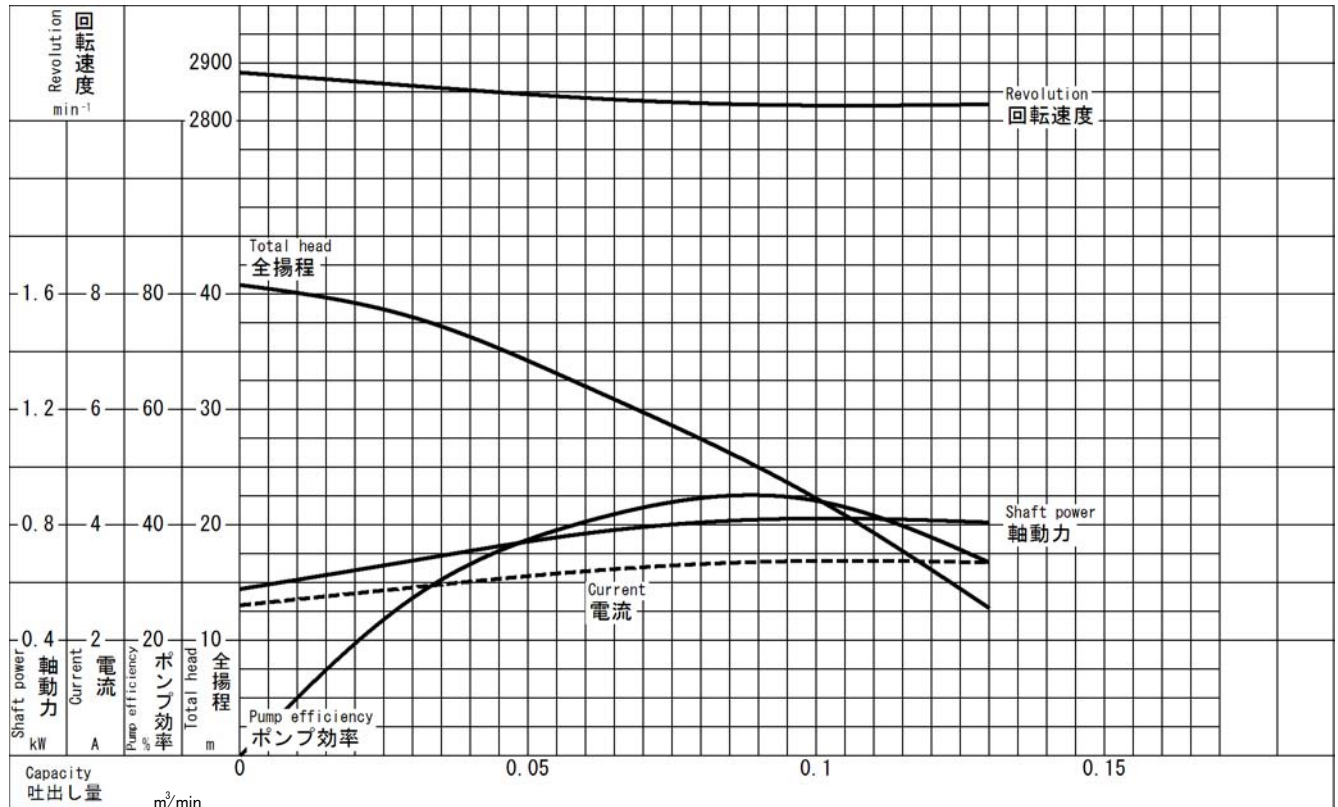

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3332415000 (0-00-2-1)