


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-405SE1.5

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		1.5 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.5 kW	50 Hz	200 V	6.8 A	2 極	2855 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回転速度 min ⁻¹		2932	2912	2896	2877	2860	2854
Capacity 吐出し量 m ³ /min		0	0.05	0.1	0.16	0.25	0.3
Total head 全揚程 m		37	35.2	33.4	30	22.2	16.5
Water H.P 理論動力 kW		0	0.287	0.544	0.782	0.905	0.807
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200
	Current 電流 A	4.31	4.84	5.37	6.06	6.66	6.87
	Input 入力 kW	1.011	1.258	1.478	1.752	1.975	2.05
	Efficiency 効率 %	83.1	84.3	84.6	84.4	84.1	83.9
Shaft power 軸動力 kW		0.84	1.06	1.25	1.479	1.66	1.72
Pump efficiency ポンプ効率 %		0	27.1	43.6	52.9	54.5	46.9

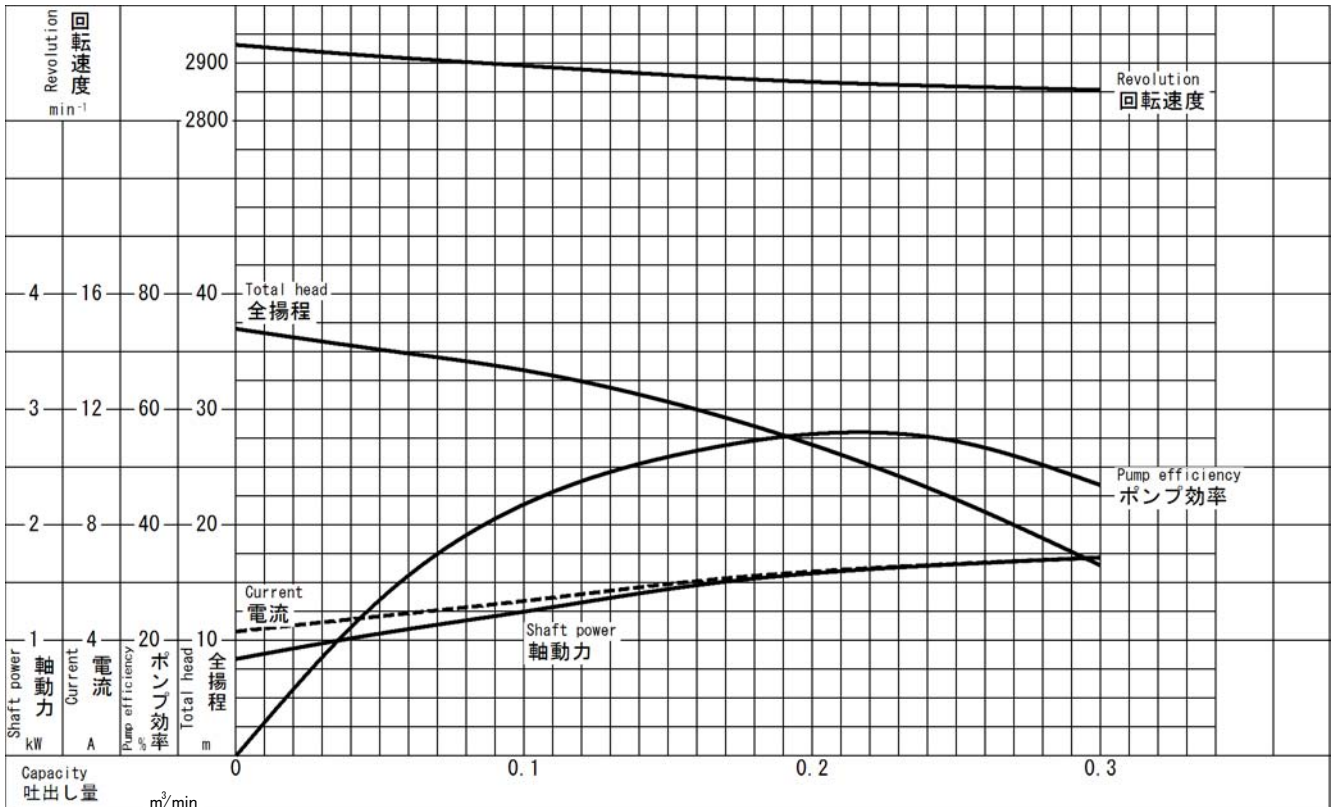

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3333515000 (0-00-2-1)