


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-406SE1.5

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		1.5 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1087Z		1.5 kW	60 Hz	200 V	6.3 A	2 極	3425 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	3525	3502	3475	3458	3435	3449
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.05	0.1	0.14	0.235	0.35
Total head 全 揚 程	m	39	37.7	35	32	24	9.2
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.307	0.57	0.73	0.919	0.525
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	200	200	200	200	200
	Current 電 流	A	3.47	4.16	4.97	5.53	6.24
	Input 入 力	kW	0.903	1.16	1.46	1.662	1.909
	Efficiency 効 率	%	85.3	86.1	86.3	86	85.3
Shaft power 軸動力	kW	0.77	0.999	1.26	1.429	1.629	1.51
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	30.7	45.3	51.1	56.4	34.8

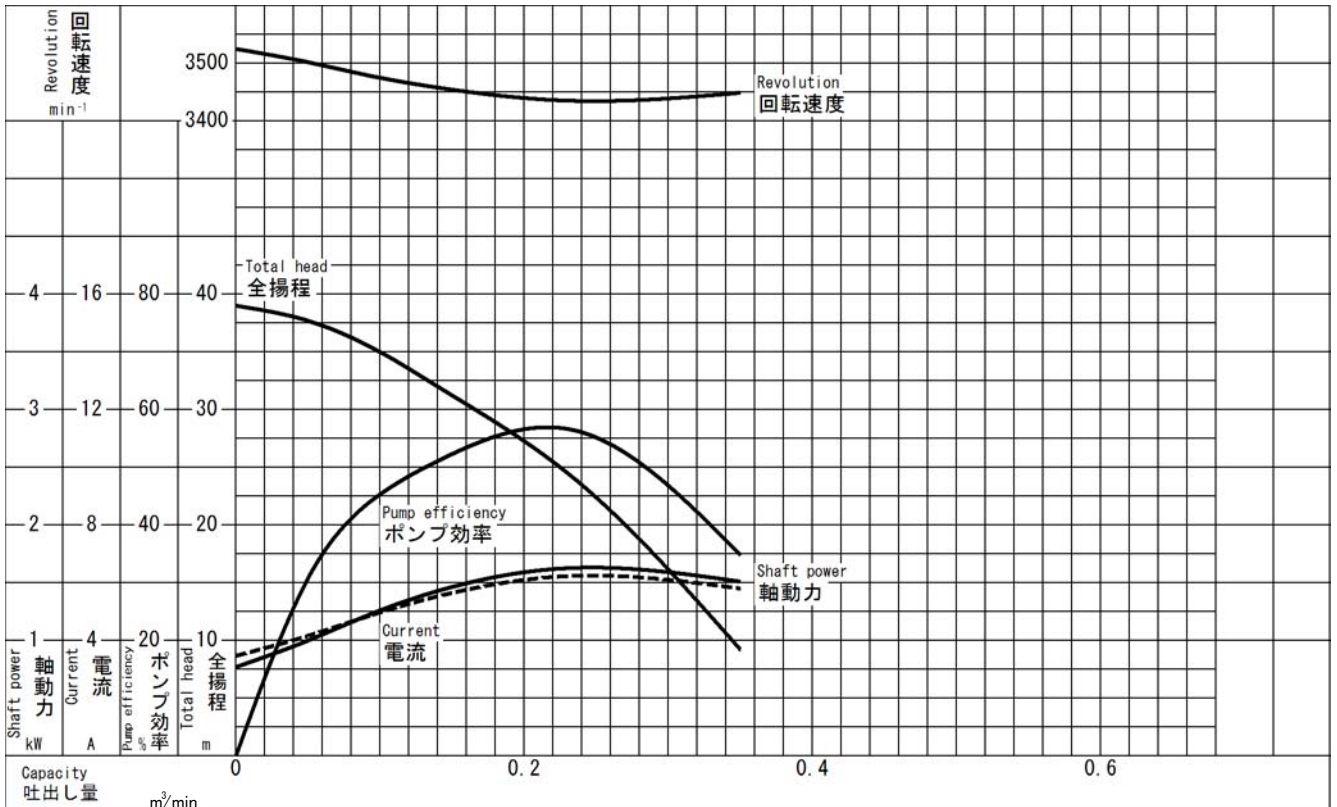

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3333516000 (0-00-3-1)