


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-405SE2. 2

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		2.2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1097Z		2.2 kW	50 Hz	200 V	9 A	2 極	2865 min ⁻¹

Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度	min ⁻¹	2941	2911	2898	2871	2858	2858
Capacity 吐 出 し 量	m ³ /min	0	0.05	0.1	0.16	0.26	0.33
Total head 全 揚 程	m	51.2	50.2	47.9	44	33.2	20.4
Water H.P. 理論動力	kW	0	0.409	0.781	1.148	1.407	1.097
Motor 電動機	Voltage 電 圧	V	200	200	200	200	200
	Current 電 流	A	5.19	6.59	7.52	8.50	9.23
	Input 入 力	kW	1.27	1.84	2.19	2.56	2.81
	Efficiency 効 率	%	86.5	87.1	86.8	86.1	85.5
Shaft power 軸 動 力	kW	1.098	1.603	1.9	2.204	2.403	2.403
Pump efficiency ポンプ効率	%	0	25.5	41.1	52.1	58.6	45.7

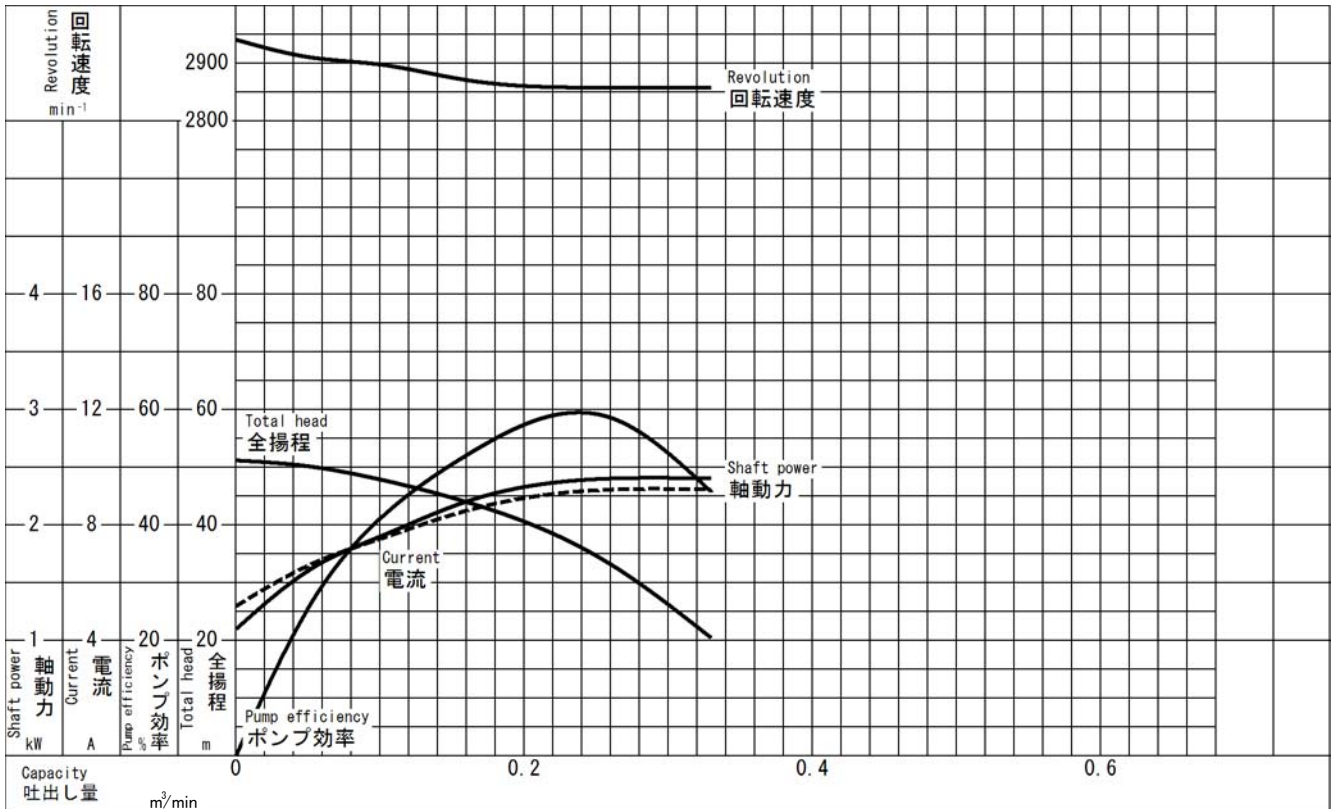

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3333565000 (0-00-2-1)