


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: KB2-406SE3.7

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	40 mm	m ³ /min		m	3600 min ⁻¹		3.7 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	MLU1098Z		3.7 kW	60 Hz	200 V	14.5 A	2 極	3450 min ⁻¹

Item 計 測 項 目	1	2	3	4	5	6
Revolution 回 転 速 度 min ⁻¹	3540	3506	3495	3478	3478	3478
Capacity 吐 出 し 量 m ³ /min	0	0.1	0.16	0.25	0.285	0.4
Total head 全 揚 程 m	75.8	71.2	65	52.5	46.1	14.9
Water H.P. 理論動力 kW	0	1.161	1.695	2.139	2.142	0.971
Motor 電動機	Voltage 電 圧 V	200	200	200	200	200
	Current 電 流 A	6.79	9.30	10.18	11.48	11.48
	Input 入 力 kW	1.83	2.81	3.14	3.59	3.59
	Efficiency 効 率 %	87.2	89	89.1	89	89
Shaft power 軸 動 力 kW	1.596	2.5	2.798	3.196	3.196	3.196
Pump efficiency ポンプ効率 %	0	46.4	60.6	66.9	67	30.4

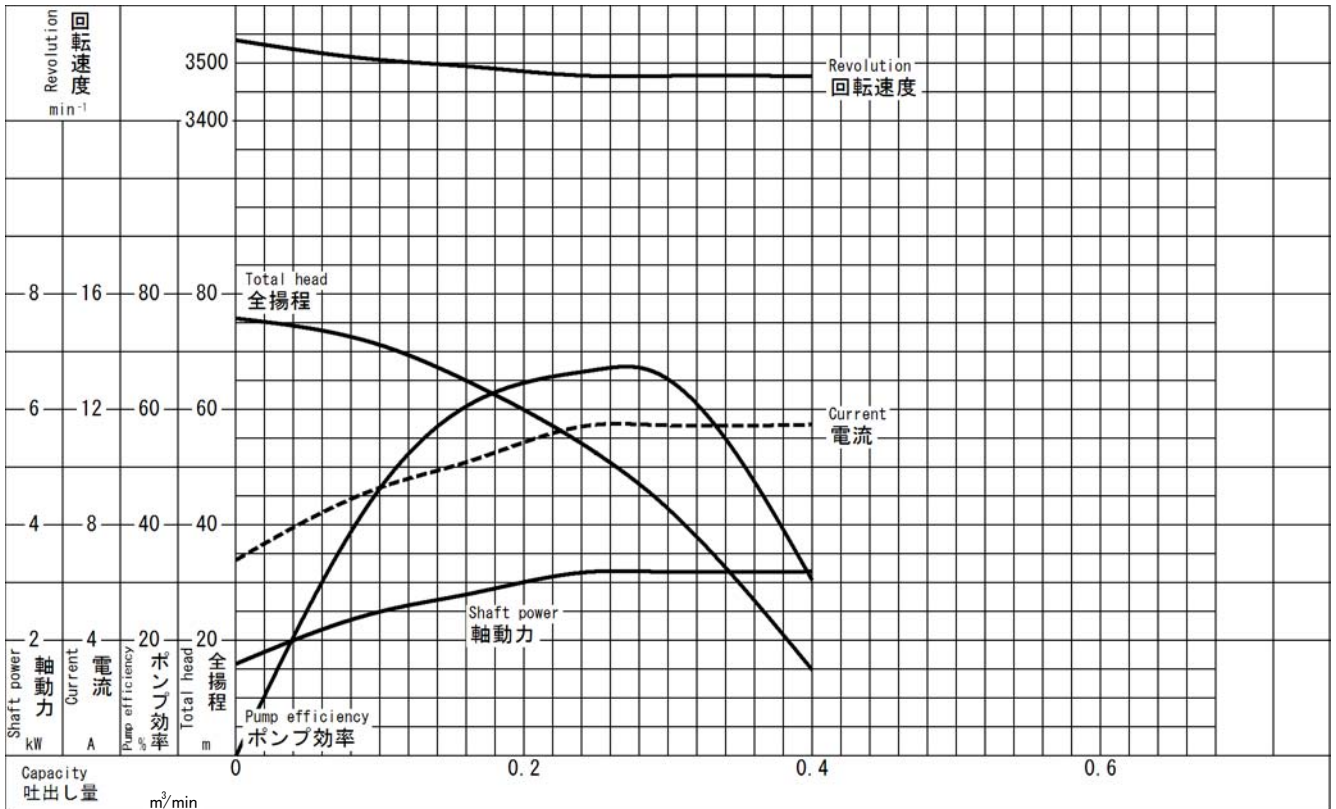

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

A3333606000 (0-00-3-1)