


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: KF2-50HR3E15

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	50 × 100 mm	m ³ /min		m		3780 min ⁻¹		15 × 2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	SF-PRF		15 kW	63 Hz	200 V	57 A	2 極	3520 min ⁻¹	
Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出量 m ³ /min		0	0.15	0.3	0.305	0.6	0.8	1	1.2
Total head 全揚程 m		126	126.4	127.6	127.6	140	125.6	104.5	80.3
Water H.P 理論動力 kW		0	3.09	6.24	6.344	13.692	16.378	15.338	15.707
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力 kW	4.58	8.02	13.54	18.12	27.08	29.81	32.15	33.71
Operation quantity 運 転 台 数 台		1			2				

- 1) 力率 : 88.6%です。
- 2) 全揚程=140mの時のデータです。
- 3) 全揚程曲線の点線部分は最高回転速度で運転した場合の曲線です。

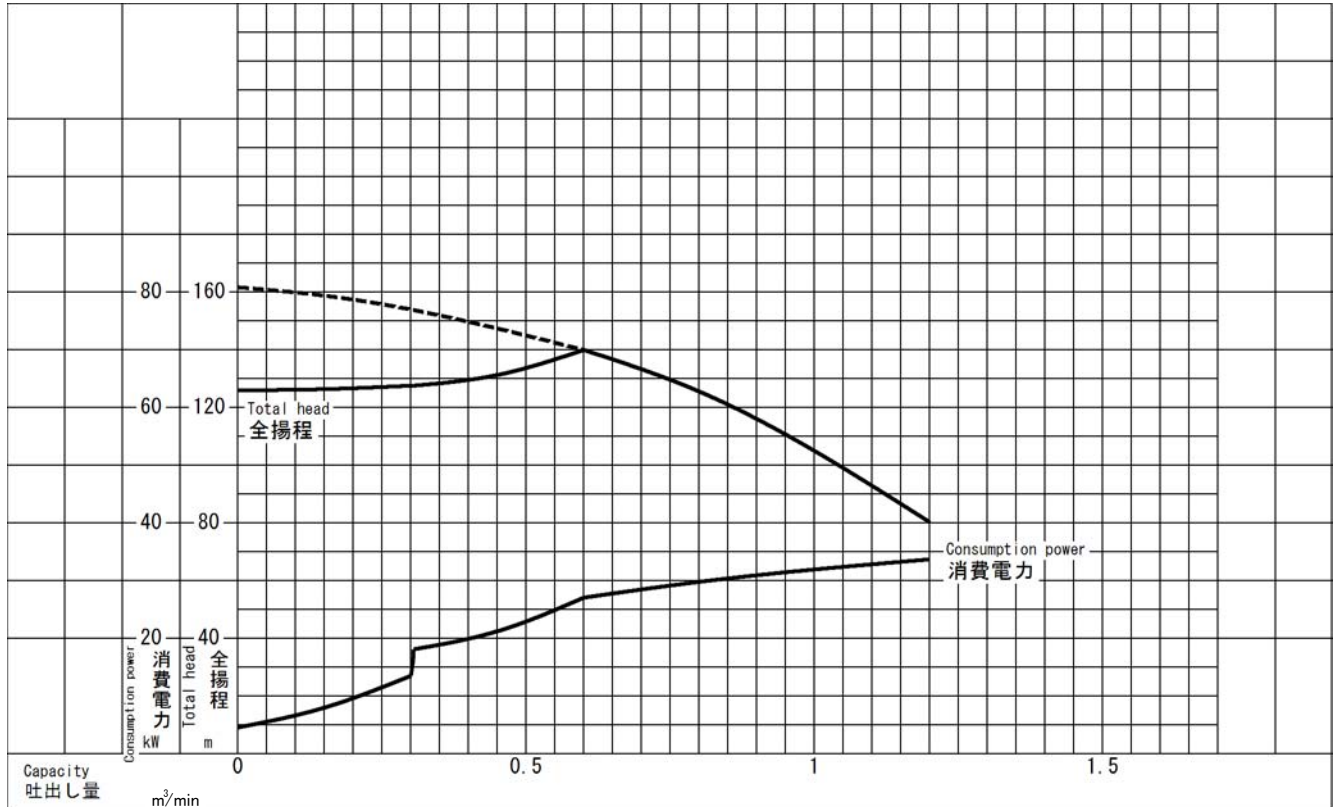

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

AA144681000 (0-00-1-6)