


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: NF3-400TH-P

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	L/min		m		3210 min ⁻¹		0.4×2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	VTF0-MR		0.4 kW	107 Hz	200 V	2.4 A	4 極	3210 min ⁻¹	
Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出量 L/min		0	14	28.7	29	47	65.7	86	106.5
Total head 全揚程 m		29	29	29	29	29	29	14.2	2.8
Water H.P. 理論動力 kW		0	0.066	0.136	0.137	0.222	0.311	0.199	0.049
Motor 電動機	Voltage 電圧 V	200	200	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力 kW	0.29	0.385	0.544	0.763	0.916	1.084	0.708	0.439
Operation quantity 運 転 台 数 台		1			2				

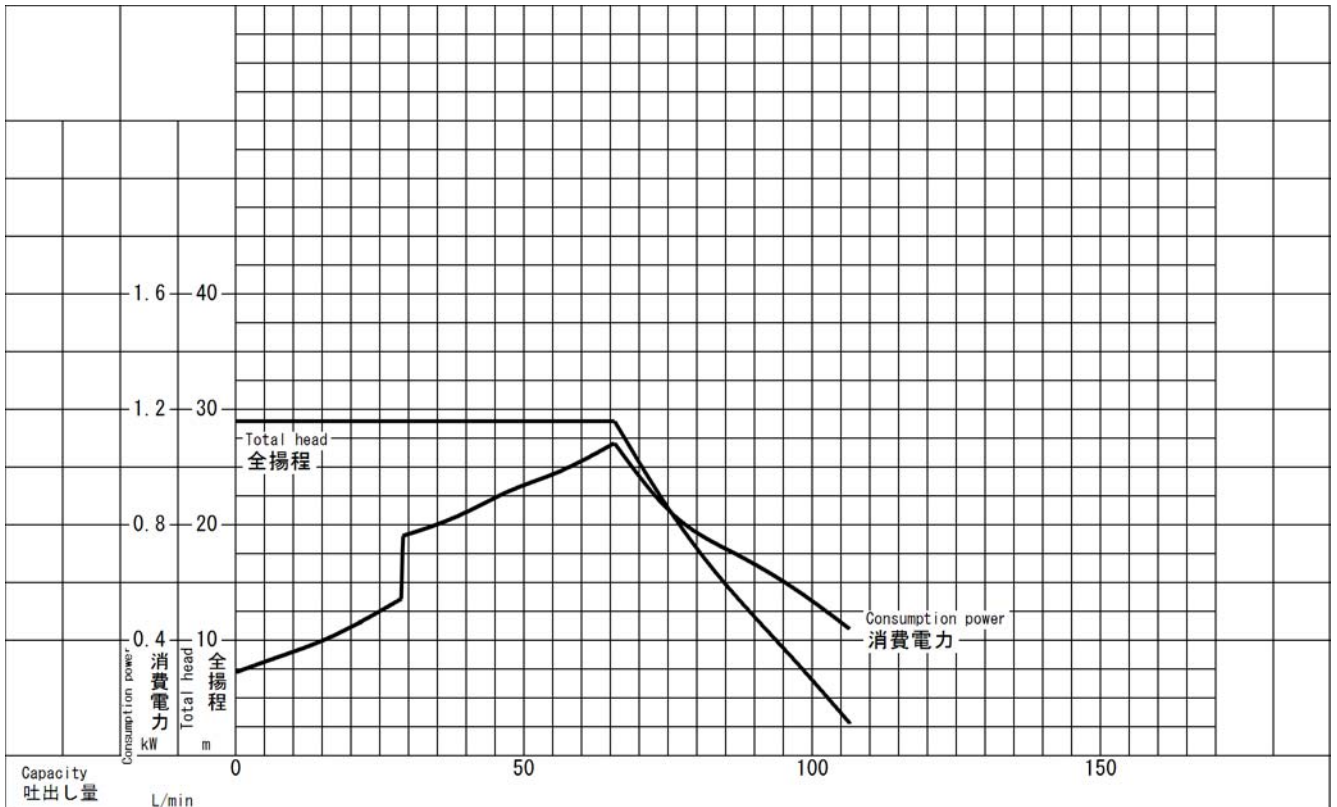

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

AR241311000 (0-00-1-3)