


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:Model
形式: NF3-750S2H-P

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程		Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	32 mm	L/min		m		3030 min ⁻¹		0.75×2 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度	
	VTF0-MR		0.75 kW	101 Hz	200 V	4.4 A	4 極	3030 min ⁻¹	
Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacity 吐出し量 L/min		0	25	49.5	49.8	76	101.2	133	164
Total head 全揚程 m		32	32	32	32	32	32	15.8	3.5
Water H.P 理論動力 kW		0	0.12	0.24	0.242	0.376	0.51	0.339	0.092
Motor 電動機	Voltage 電圧 v	200	200	200	200	200	200	200	200
	Consumption power 消費電力 kW	0.458	0.665	0.903	1.432	1.57	1.8	1.136	0.72
Operation quantity 運 転 台 数 台		1			2				

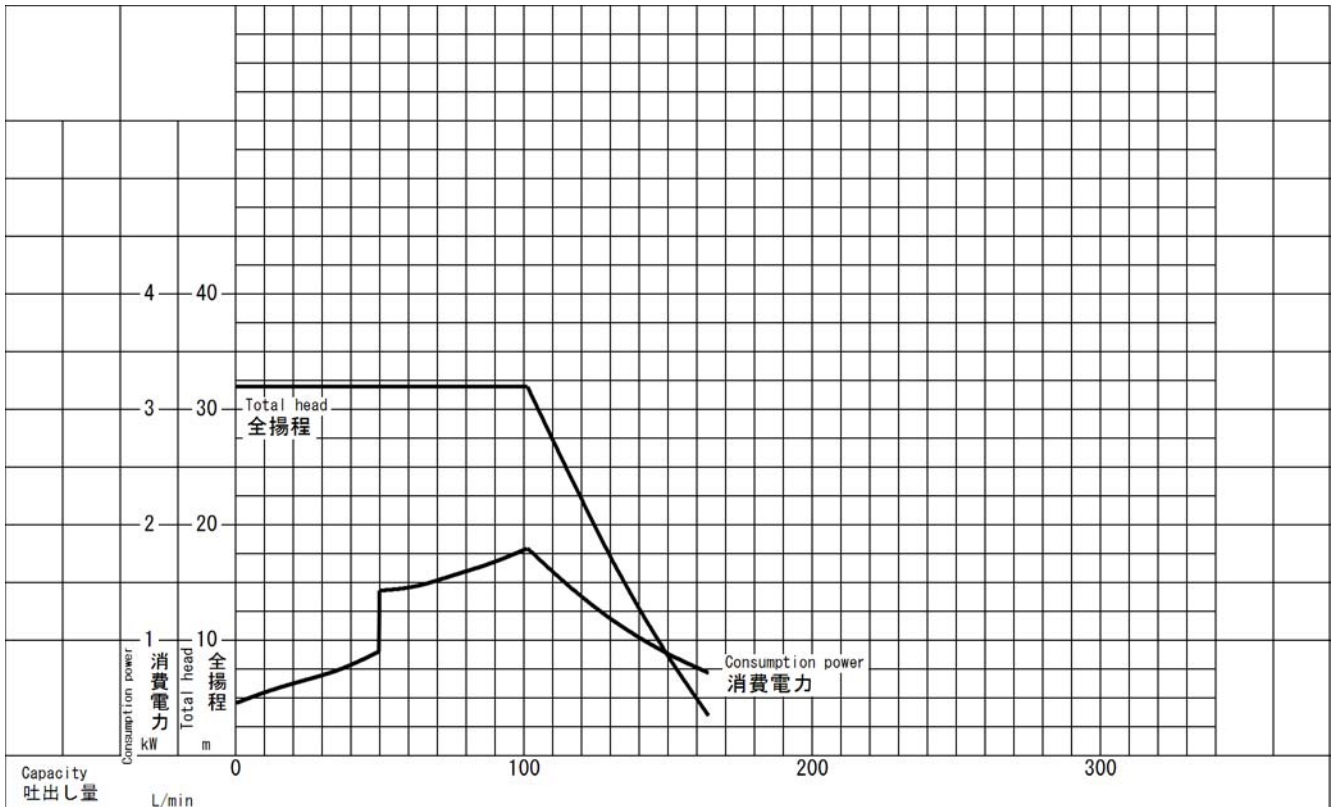

KAWAMOTO PUMP MFG.CO.,LTD.

株式会社 川 本 製 作 所

AR242401000 (0-00-1-3)